



# MONTERINGSANVISNING

## VATETTE FÖRDELARE

för kopparrör, rostfria stålrör, PEX-, PB- och Multilayer-rör.

### ANVÄNDNINGS- OMRÅDE:

Tappvatten, värmeanläggningar, luft, oljor, fotogen, bensin, gasol, naturgas, kylanläggningar (kylmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

**MAX  
ARBETSTRYCK:** 1 600 kPa (16 bar)

**MAX ARBETS-  
TEMPERATUR:** 120°C

### TYPGODKÄNNANDE 0995/74 OMFATTAR

### ANVÄNDNINGS- OMRÅDE:

Tappvatten och värmevatten av dricksvattenkvalitet.

**MAX  
ARBETSTRYCK:** 1 000 kPa (10 bar)

**ARBETS-  
TEMPERATUR** 95°C momentant  
70°C kontinuerligt

### TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Kromade, hårda, halvhårda och mjuka kopparrör
- Rostfria- och elförzinkade stålrör
- PEX-rör enligt standard
- Slätända med kant av mässing, enligt SS-EN13618


### FÖRUTSÄTTNINGAR:



- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette. Vatetteprodukterna är märkta med VATETTE.
- Vattenberörda delar samt muttrar (märkta med CR) är av typgodkänd avzinkningshärdig mässing.

### MONTERING:

1. Montering enligt monteringsanvisning för respektive kopplingstyp.
2. Provtryck och kontrollera täthet. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt lätt igen.

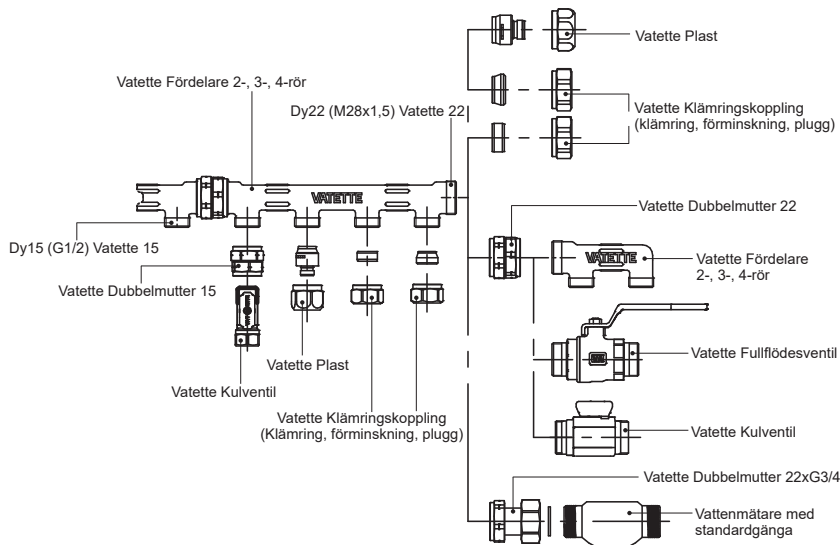

Accepterad  
monteringsanvisning  
2016:1



0995/74  
633 328/6 2019-03-07 1 (1)