



MONTERINGSANVISNING

VATETTE FÖRDELARE 40 C-C

för anslutning mot Vatette Väggekopplingssystem.

ANVÄNDINGS-OMRÅDE: Tappvatten, värmeanläggningar, luft, kylanläggningar (kylmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

MAX ARBETSTRYCK: 1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETS-TEMPERATUR: 100°C

TYPGODKÄNNANDE 0042/05 OMFATTAR

ANVÄNDINGS-OMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning.

MAX ARBETSTRYCK: 1 000 kPa (10 bar)

ARBETS-TEMPERATUR: 95°C momentant
70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR: • Se monteringsanvisning för respektive kopplingstyp

FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vattette.
- Vatette Fördelare 40 c-c ansluts mot Vatette Väggblicka Dy15/16, täckbricka eller Vatette Väggenomföringssystem.
- Matning till fördelaren skall ske till anslutningen vid kulan.




MONTERING:


1. Anslut fördelaren till väggblicken.
2. Drag åt muttrarna på väggblicken växelvis.

Atdragning: Cu-rör 1 varv efter handåtdragning

PEX-rör / Vatette Plast 2 varv efter handåtdragning

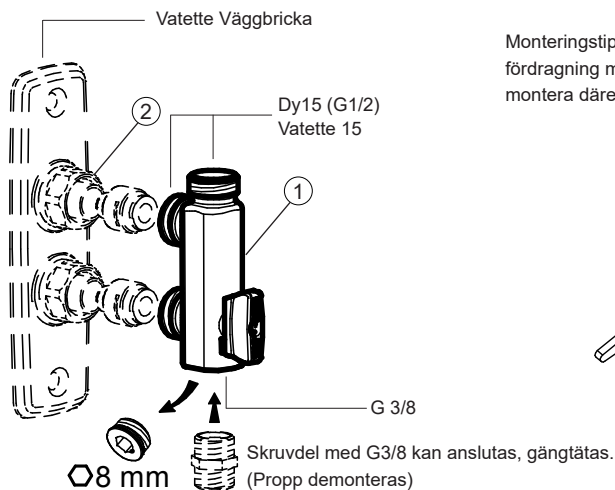

Monteringstips: Monteringen kan förenklas genom fördragning mot skruvdel Dy15, demontera skruvdelen, montera därefter fördelaren och efterdrag.



0042/05

1.51/18455

633 338/6 2017-10-31 1 (1)