




MONTERINGSANVISNING

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY20/16/15

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.
Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6} Dy22/Dy15

	Dy20	Dy15x20	Dy16x20
1-rör	FG0 126 155 RSK 850 50 35		-
2-rör	FG0 126 258 RSK 850 50 38	FG0 126 254 RSK 850 50 41	FG0 126 255 RSK 850 50 42
3-rör	-	FG0 126 354 RSK 850 50 47	FG0 126 355 RSK 850 50 48
4-rör	-	FG0 126 454 RSK 850 50 52	FG0 126 455 RSK 850 50 53

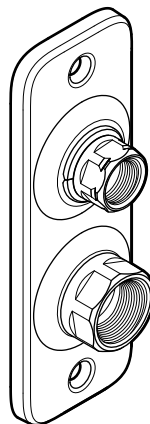

VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

MAX ARBETSTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luft- kylanläggningar (köldmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB.

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0019/04 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

- PEX-rör enligt standard
- PE-RT-rör enligt standard
- PB-rör enligt standard
- Multilayer-rör AluPex av fabrikat:
Aquatherm, Fränkische, Geberit,
Henco, LK, Roth, TECE, Thermotech,
Uponor, Wavin.



Accepterad
monteringsanvisning
2018:1




3900/89, 0019/04


650 081/2 2020-09-22

FÖRUTSÄTTNINGAR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, regler eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

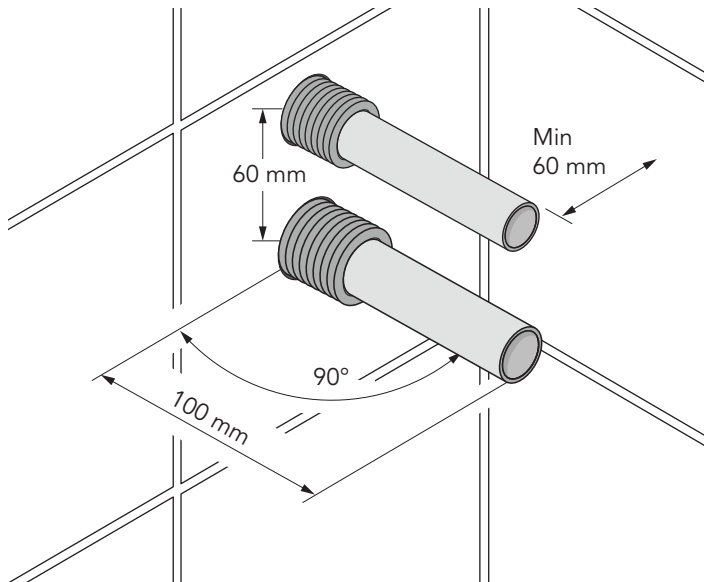

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN-VÄGGEN:

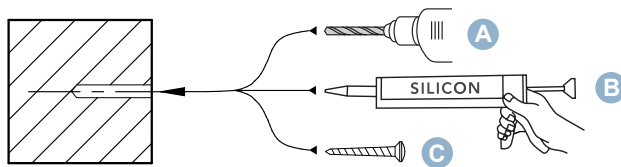


MONTERING I BETONGVÄGG:

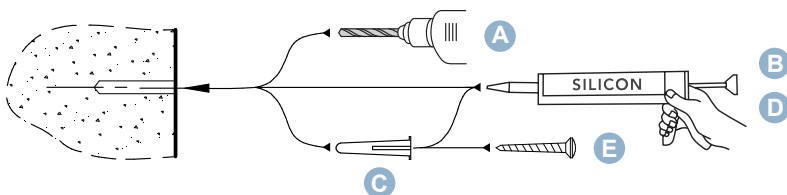

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres 6-9 mm utvändigt vägg.
 2. **Vid skyddsrör, tryck in mediaröret hårt** Markera **26 mm** från vägg.
 3. Kapa vid markeringen.
 4. Fyll skruvhålen med silikon.
 5. Montera väggbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
 6. Trä på klämhylsan tills röret syns i klämhylsans titthål (är i botten).
 7. Anslut önskad Vatette koppling/ventil Dy15/16, Dy20.
- Åtdragning: 2 varv efter handåtdragning.**
8. Rikta låsringens slits nedåt för en säker dränering.
- Tips: Använd Vatette Propp Dy15: RSK 194 57 57, Dy20 - RSK 194 57 73 vid provtryckning.

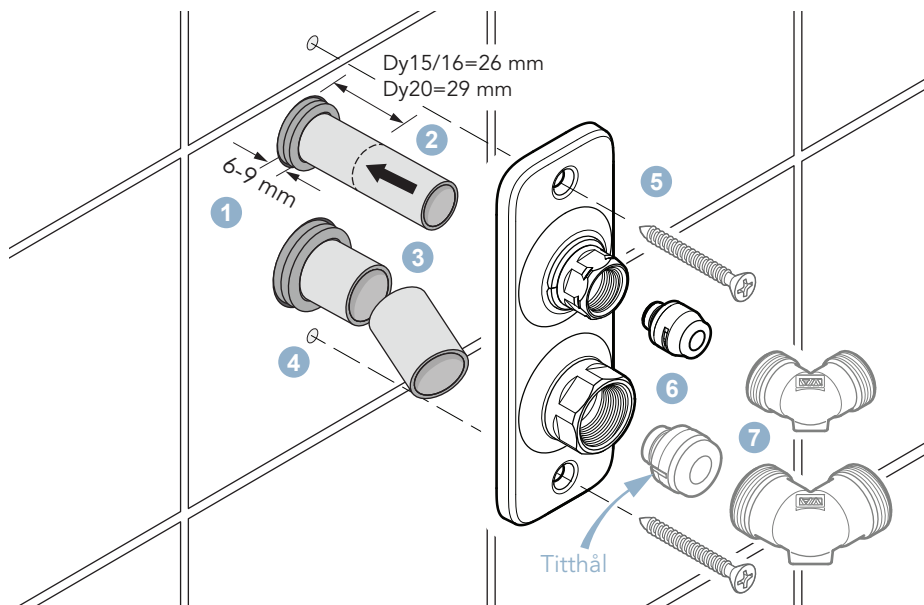

KOMPLETTERA MED KLÄMHYLSA:

Dy	Dy20x2,0-2,3	Dy20x2,4-2,7	Dy20x2,8-3,0
Art.nr	FG0 606 008	FG0 606 009	FG0 606 010
RSK nr.	RSK 197 01 65	RSK 197 01 66	RSK 197 01 67