



MONTERINGSANVISNING

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.
Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6} Dy15.

	Dy15	Dy16
1-rör	FG0127152 RSK 851 10 19	FG0127153 RSK 851 10 20
2-rör 60 cc	FG0127252 RSK 851 10 23	FG0127253 RSK 851 10 25
3-rör 60 cc	FG0127352 RSK 851 10 29	FG0127353 RSK 851 10 30
4-rör 60 cc	FG0127452 RSK 851 10 34	FG0127453 RSK 851 10 35
5-rör 60 cc	FG0127552 RSK 851 10 38	FG0127553 RSK 851 10 39
2-rör 180 cc	-	FG0190600 RSK 851 10 42



VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luft- och kylanläggningar (köldmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0019/04 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO12201-2.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

650 091/1 2024-09-26



VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖRTYPER:

Kopplingarna är avsedda och godkända för följande dimensioner oavsett fabrikat:

PE-X rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,2

PB rör avsedda för tappvatten och värme:

16×2,0

PEM rör (PE80) avsedda för tappkallvatteninstallationer:

16×2,0

PE-RT rör rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,25

Kopplingarna är även testade och godkända med de rör som specificeras i tabellen:

Rörfabrikat	Typ	Dimension
Fränkische	Alpex-duo XS PE-Xb/AL/PE-Xb	16×2,0
Fränkische	Turatec multi PE-RT/AL/PERT	16×2,0
Geberit	Mepla A PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II typ M	16×2,25
Geberit	FlowFit Systemrohr ML PE-RT TypII/AL/PE-RT TypII	16×2,0
+GF+	JRG Sanipex MT ECO PE-RT II/AL/PE-RT II	16×2,2
+GF+	JRG Sanipex MT PE-Xc/AL/PE-Xb	16×2,25
HeatUp	PE-RT typell/Al/PE-RT typell	16×2,0
Henco	PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0
LK	PAL Universal pipe A PE-RT/AL/PE	16×2,0
Roth	Alu-Laserplus PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multisystem AluComposite PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multi-system Alu-Composite PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
Purmo	Multi-system PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
TECE Logo	PE-Xc/AL/PE-RT typ II	16×2,0
TECE Logo	PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II	16×2,0
Uponor	MLCP PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Uponor	Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Viega	Smartpress/Pexfit Pro Fosta PE-Xc/Al/PE-Xc	16×2,0
Wavin	Tigris PE-Xc/AL/PE-HD	16×2,0


VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler samt Väggfördelare^{V6}.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar, Vatette Montageplatta eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

TRÄ:



BETONG:

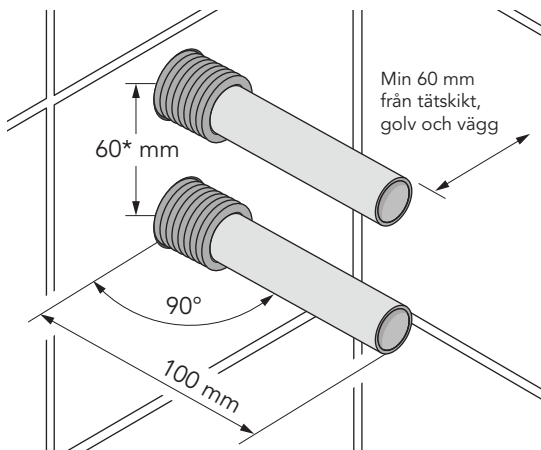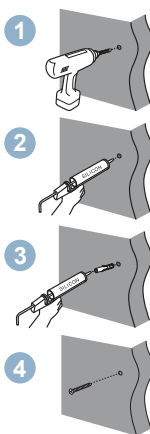


*för RSK 850 51 46 gäller 180 mm

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. **Tryck in mediasroren hårt** och markera **26 mm** från vägg.
3. Kapa vid markeringen.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera kopplingsbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
6. Trä på klämhylsan tills röret syns i klämhylsans titthål (är i botten).
7. Anslut önskad Vatette koppling/ventil Dy15. Drag åt tills momentet stiger (konan möter muttern) **därefter 2 varv**.
8. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". Tips: Använd Vatette Propp Dy15, RSK 194 57 57, vid provtryckning.

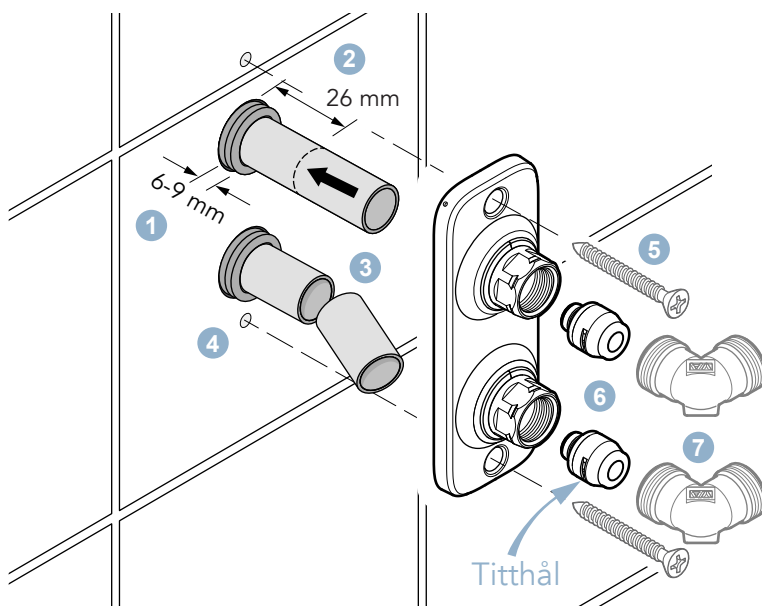



VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

DEMONTERING:

1. Avlägsna anslutna Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6}.
2. Skruva ur VVS-skruvarna.
3. Använd en mejsel för att kränga loss låsringarna.
4. Lossa kopplingsbrickan från väggen och för den över muttrarna.
5. Vid behov pluggas rören och systemet kan åter trycksättas.

Tips: Använd Vatette Propp Dy15 - RSK 194 57 57.

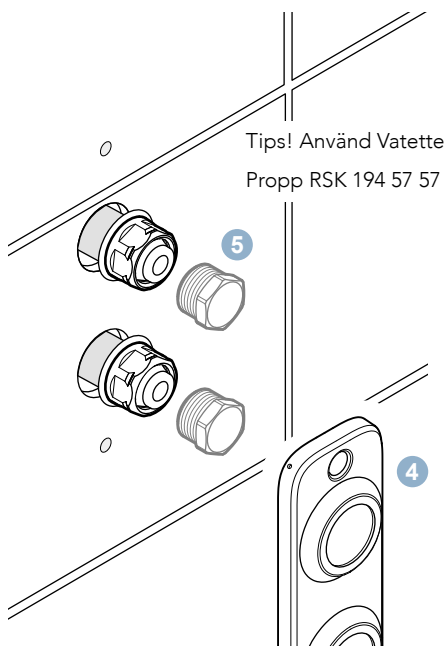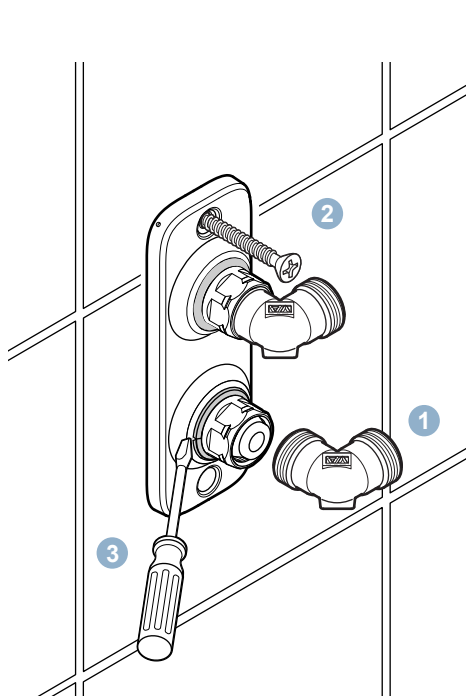

ÅTERMONTERING:

1. Fyll skruvhålen med silikon.
2. För kopplingsbrickan över muttrarna.
3. Återmontera låsringarna.
4. Skruva fast kopplingsbrickan med VVS-skruv.
5. Återmontera önskade Vatette kopplingar/kulventiler.